



UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa 4x18 IP40
Drzwi metalowe zamykane na klucz,
kolor biały, z szynami TH.

230/400V, 50Hz
L1, L2, L3

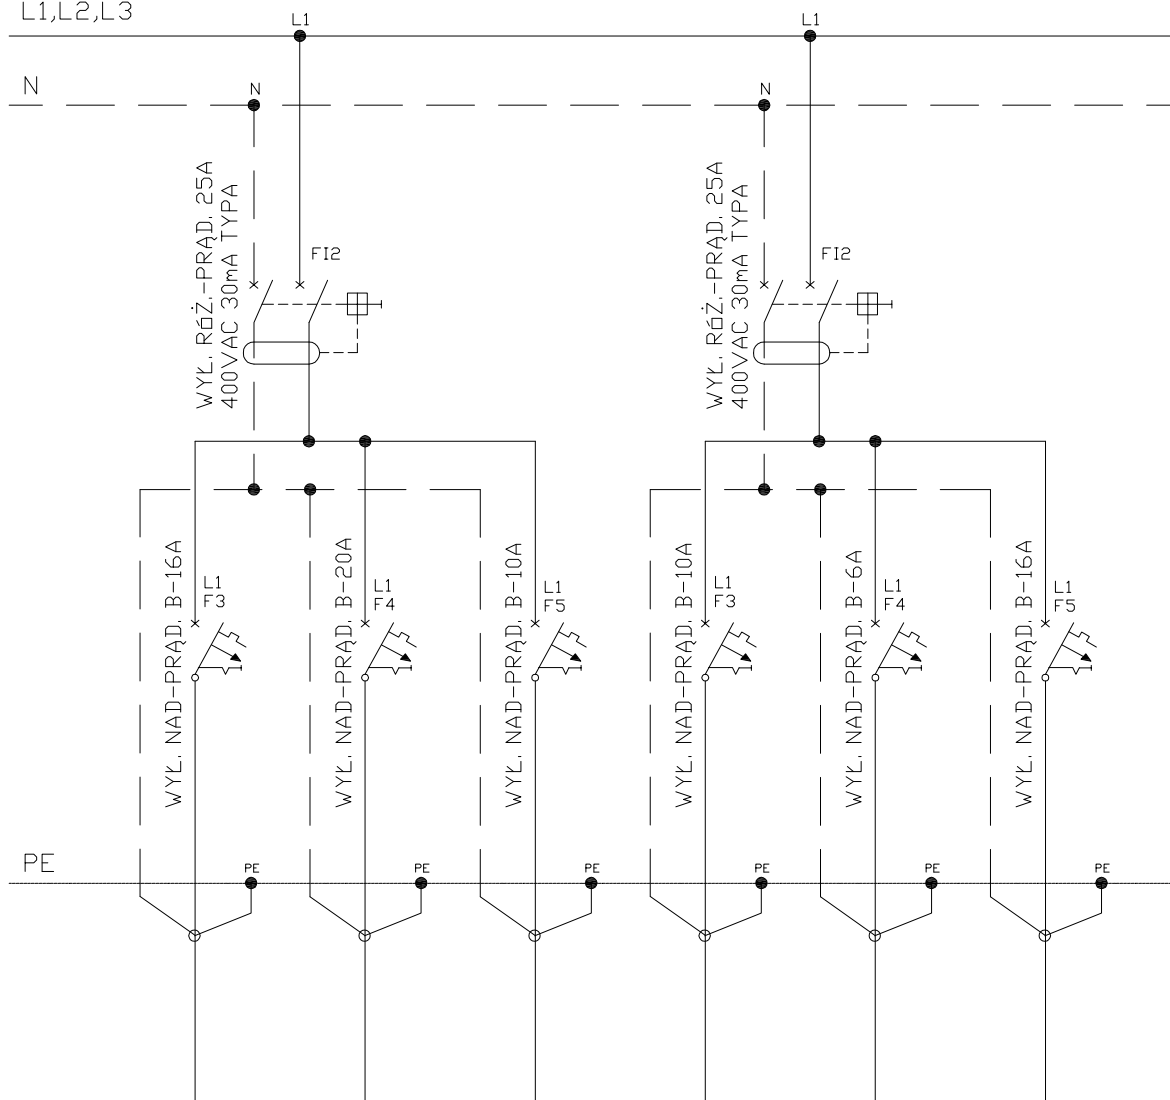

Nr obwodu	16	17	18	19	20	-
Nazwa	Zasilanie wentylatorów	Zasilanie centrali wentylacyjnej	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Zasilanie czujników dymu	REZERWA -
Moc [kW]	0,7	18,0	0,6	0,6	0,2	-
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	-
Przekrój mm ²	3x2,5	5x6	3x1,5	4x1,5	3x1,5	-

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT REMONTU NIEKTÓRYCH SAL LEKCYJNYCH W CELU PRZYSTOSOWANIA ICH DO ZADANIA "NOWOCZESNE PRACOWNIE SKUTECZNYM NAUCZANIEM ZAWODOWYM W SZKOŁACH PONAD GIMNAZJALNYCH POWIATU WODZISŁAWSKIEGO"	OPRACOWANIE : KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TB7 230V - CZĘŚĆ 2	 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM" MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ ARCHIDOM TEL. 032/ 415 38 89 E-MAIL: ARCHIDOM-RACIBORZ@WP.PL</p>		RYS. NR: E-07
ADRES INWESTYCJI	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 1 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, DZIAŁKI NR 1676/237, 1982/234, 1672/232			DATA: 11.2015
INWESTOR	POWIAT WODZISŁAWSKI UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			STR. NR: 31
				SKALA ---