


ZAWÓR KULOWY DN15 + ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DOWIEŻĄ DN15
W SZAFCE (25x25x15cm) ZAMYKANEJ

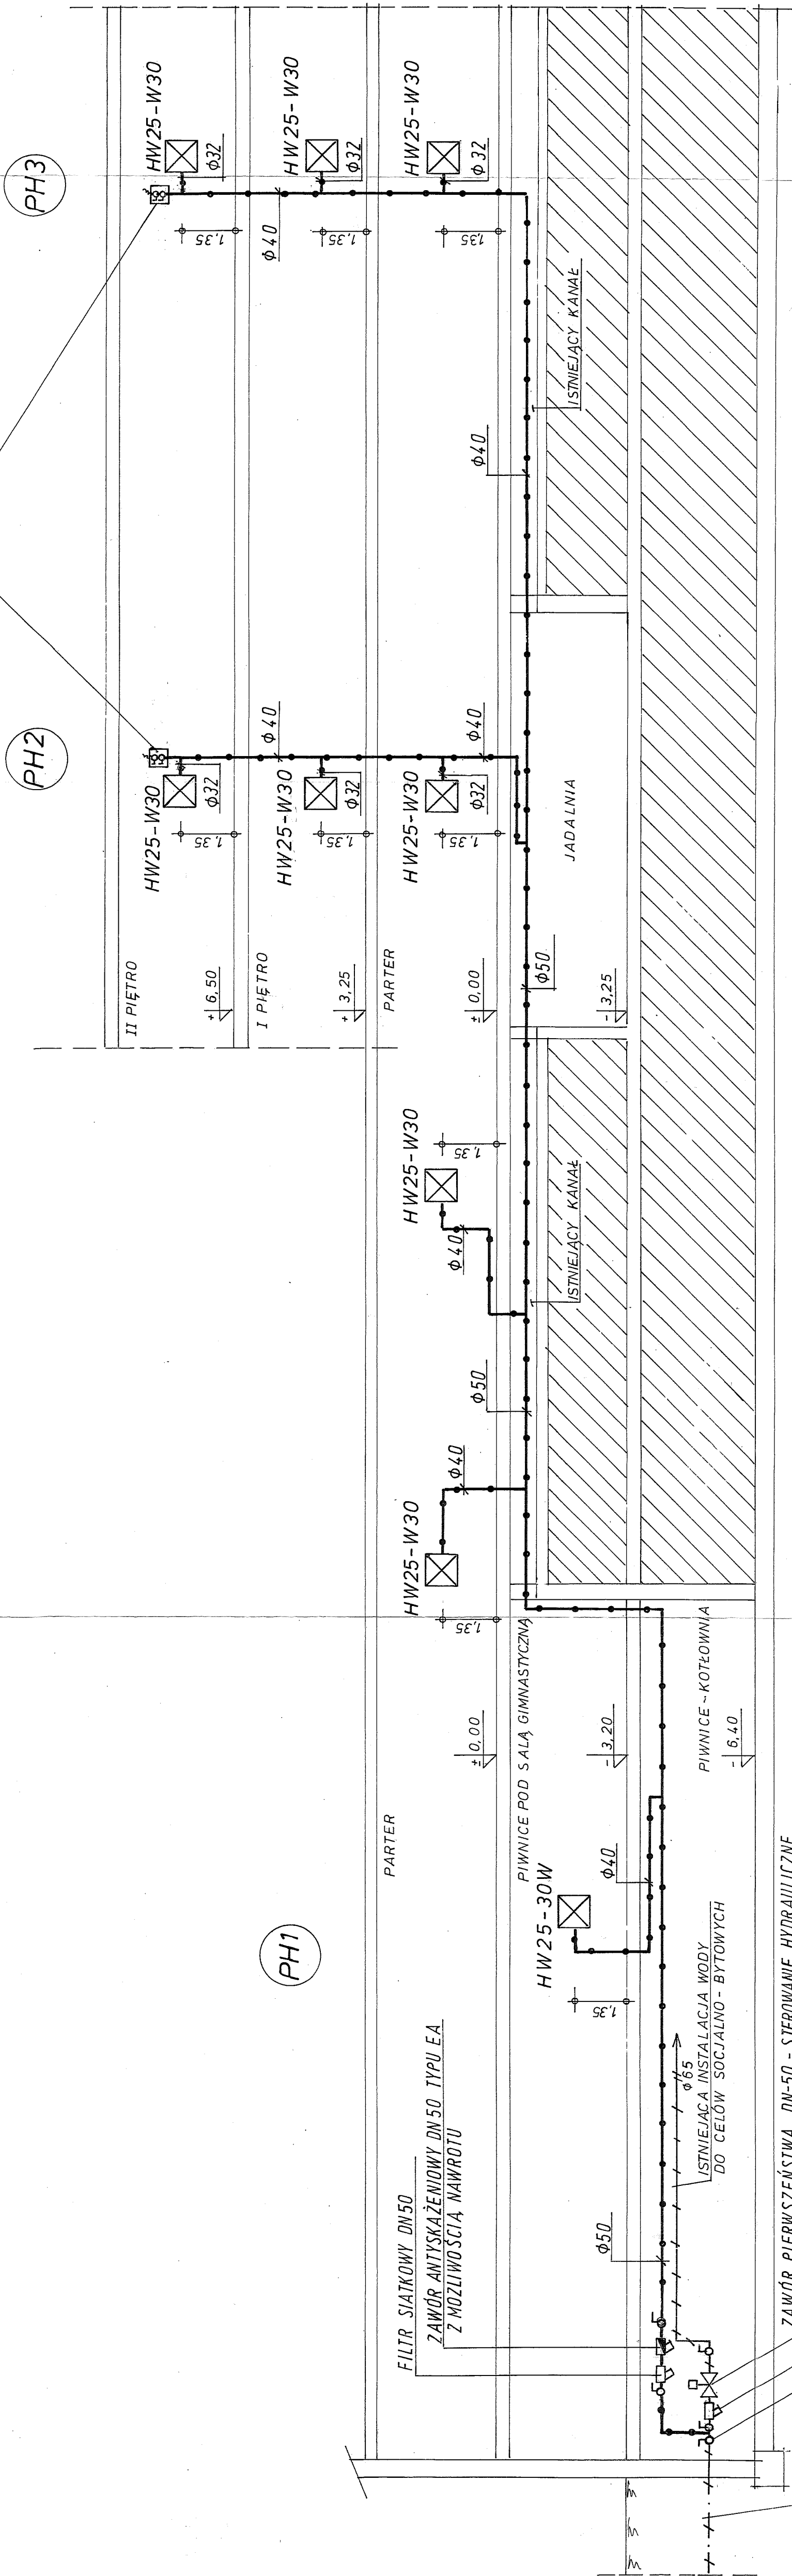

OBIEKT:	DATA:
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WODZISŁAW S.L., UL. GAŁCZYŃSKIEGO 1	06.2014
TEMAT:	SKALA:
ROZWINIĘCIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ	1:100
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	RYS.NR 8
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	519/79
	SLK/0476/POOS/04