


Budynek "A" Parter Sala nr 13
E1.A.PAR.PPD.2 wym. 600x600x632mm (12U)
WISZĄCO

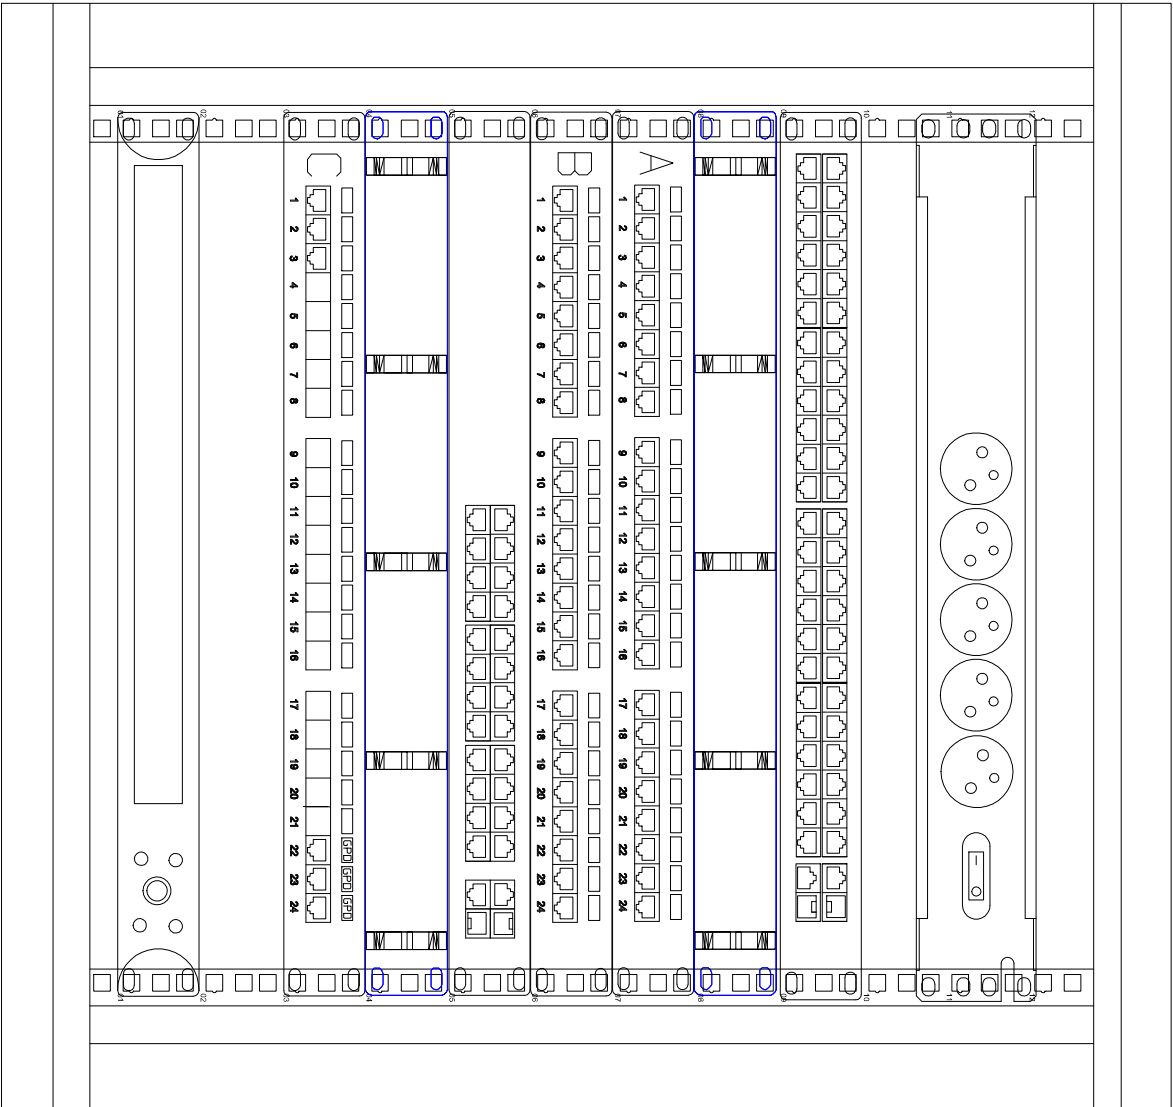

Listwa zasilająca

Przetłacznik sieciowy
24x1GbE + 2x10GbE + 2xSFP+

Organizer okablowania poziomego

Patchpanel modułarny

Patchpanel modułarny

Przetłacznik sieciowy
24x1GbE + 2x10GbE + 2xSFP+

Organizer okablowania poziomego

Patchpanel modułarny

Zasilacz awaryjny UPS
Moc 450VA

| | | | |
|---|--|--|---------|
| OBIEKT: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1” | | INWESTOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wodzisław Śląski 44-300, ul. Galczyńskiego 1 | |
| TYTUŁ RYSUNKU: ETAP 1.- E1.A.PAR.PPD.2 widok | | IMIE I NAZWISKO: OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof WYDRA | PODPIS: |
| BRANŻA: ELEKTRYCZNA | | PROJEKTANT: mgr inż. Robert GLUSNIK upr. nr: SLK3359/PW/OE/10 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą, robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | |
| NR RYS.: 1.11 | | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Daniel LASAK upr. nr: SLK3812/PW/OE/11 bez ograniczeń do projektowania i kierowania budowlą, robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | |
| INDEKS ZMIAN: - | | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione | |
| DATA: 03.2017r. | | NR PROJEKTU: 79/2016 | |
| SKALA: n/d | | FAZA: PW | |
| BOZIGÓRSKI | | | |