


Tablica TB 0.1 (parter - budynek A) 230/400V; AC

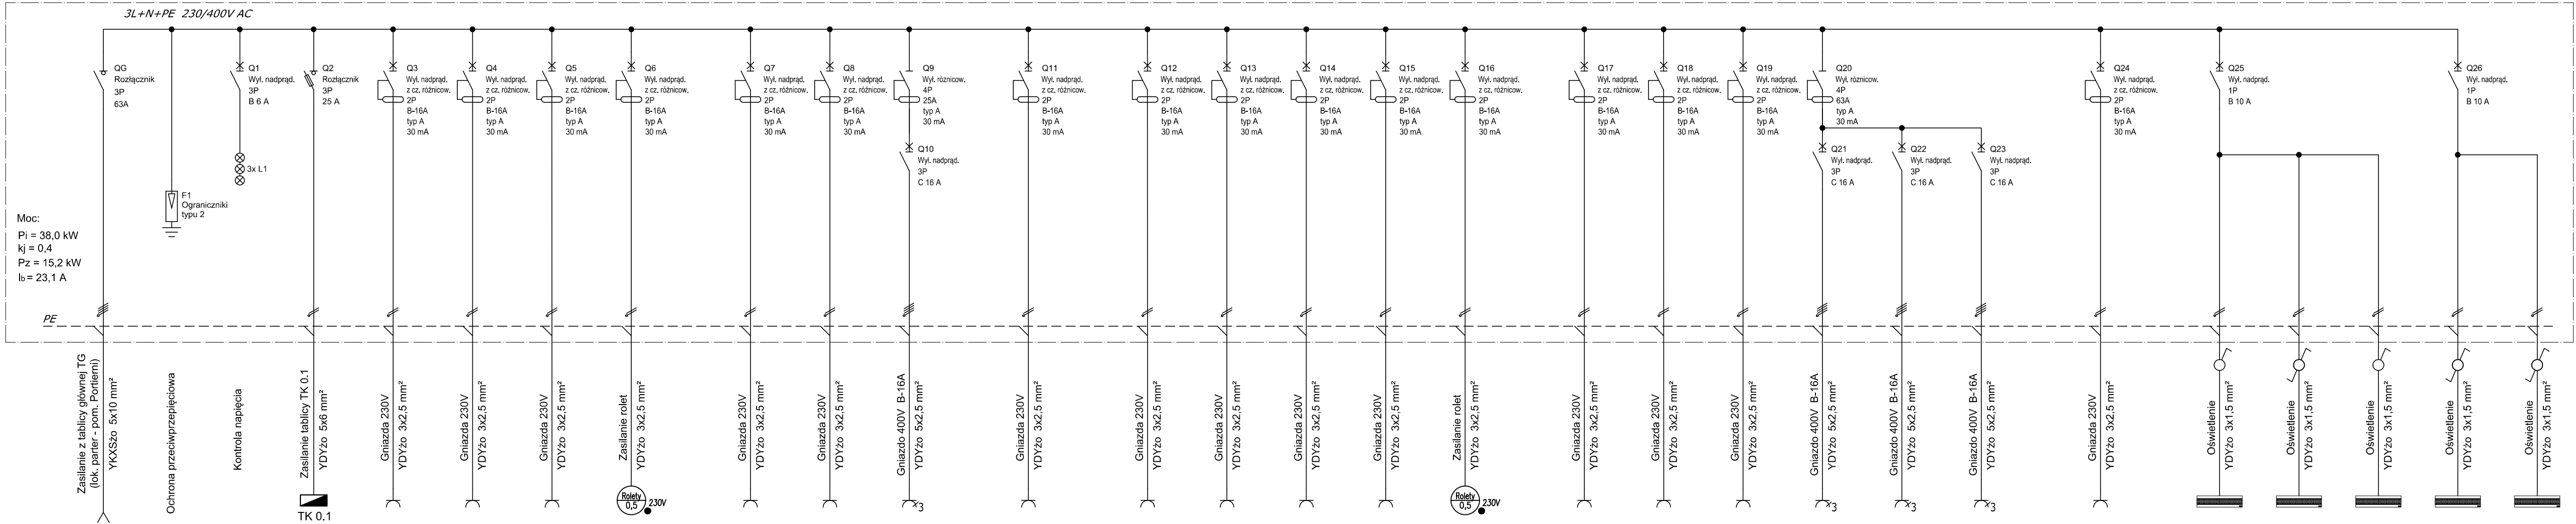

Nr obwodu	TG/3	-	-	TB 0.1/1	TB 0.1/2	TB 0.1/3	TB 0.1/4	TB 0.1/5		TB 0.1/7	TB 0.1/8	TB 0.1/9		TB 0.1/11		TB 0.1/14	TB 0.1/15	TB 0.1/16	TB 0.1/17	TB 0.1/18		TB 0.1/21	TB 0.1/22	TB 0.1/23	TB 0.1/24	TB 0.1/25	TB 0.1/26		TB 0.1/29		TB 0.1/35			TB 0.1/36	
Ilość urz. [szt.]	1	-	-	1	5	4	5	1		6	4	1		6		6	6	6	6	1		3	3	4	1	1	1		8		4	8	5	8	5
Moc Pi [kW]	38,02	-	-	6,0	1,5	1,2	1,5	0,5		1,8	1,2	2,0		1,8		1,8	1,8	1,8	1,8	0,5		0,9	0,9	1,2	2,0	2,0	2,0		2,4		0,2	0,37	0,24	0,37	0,24
Lokalizacja	Pom. portierni	-	-	Komunikacja	Sala nr 1	Sala nr 1	Sala nr 1	Sala nr 1		Sala nr 2	Sala nr 2	Sala nr 2		Sala nr 3		Sala nr 4	Sala nr 4	Sala nr 4	Sala nr 4	Sala nr 4		Sala nr 5	Sala nr 5	Sala nr 5	Sala nr 5	Sala nr 5	Sala nr 5		Komunikacja		Sekretariat uczn.	Sala nr 2	Sala nr 3	Sala nr 4	Sala nr 5

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenia zasilania

Układ sieci:
TN-S

TB0.1

1035

610

Montaż: podtynkowy
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: I
Głębokość: 180mm