


Tablica TK 0.1 (parter - budynek A) - dedykowana do zasilania stanowisk komputerowych - 230/400V; AC

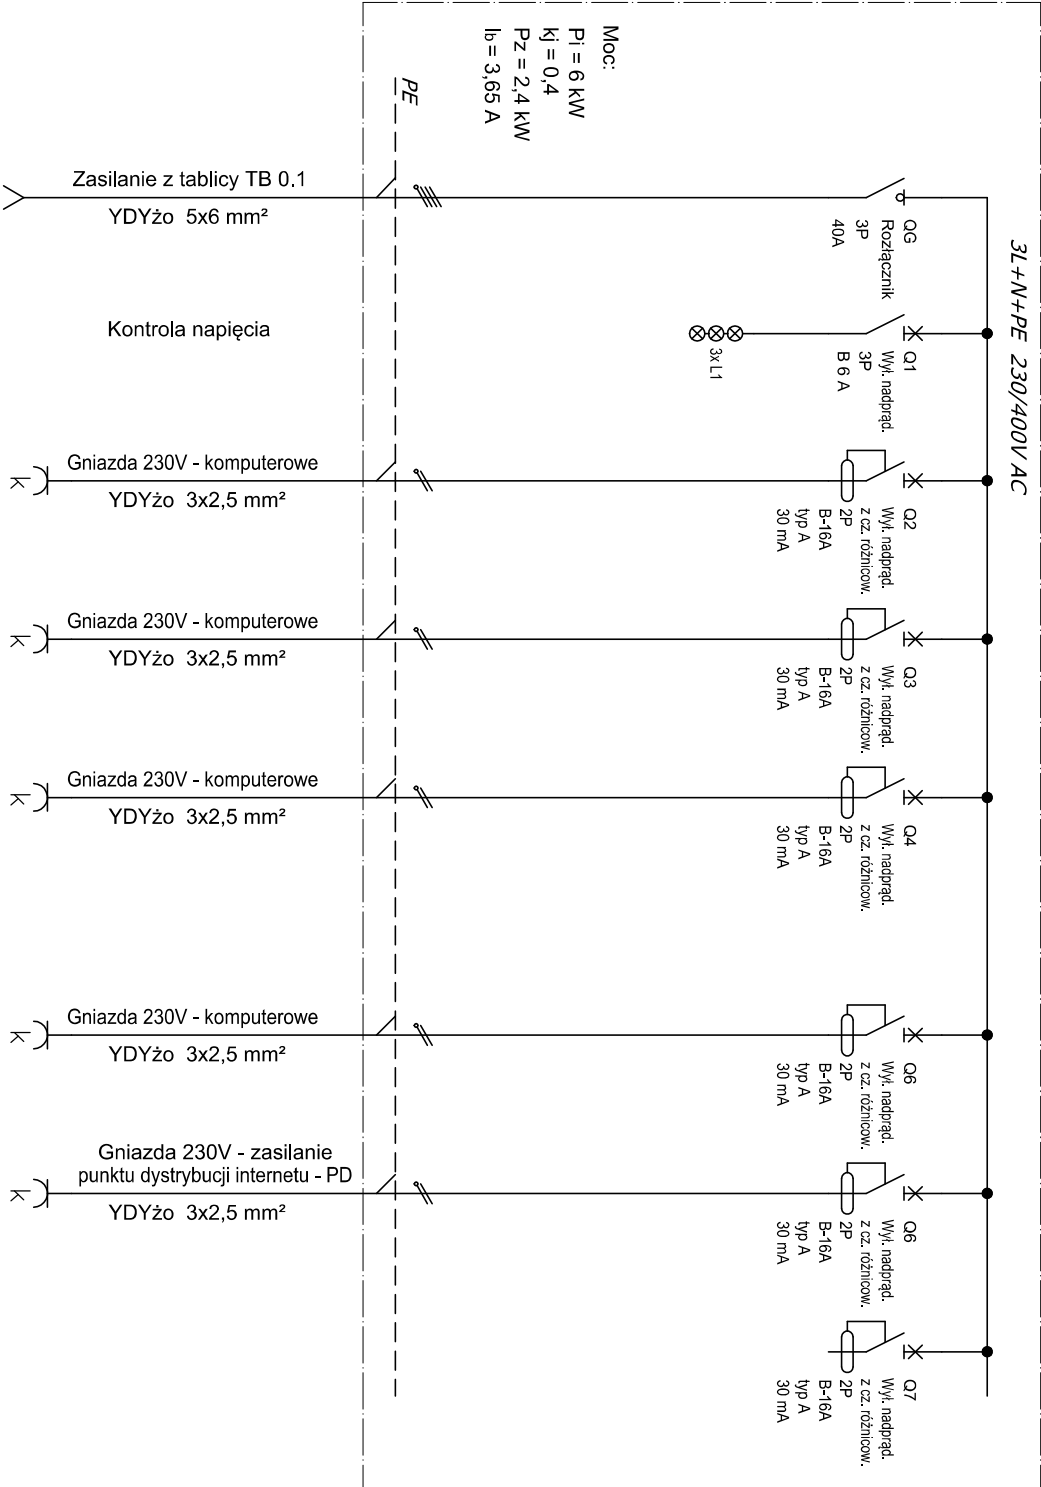


Nr obwodu	TB 0.1/1	-	TK 0.1/1	TK 0.1/2	TK 0.1/3	TK 0.1/5	TK 0.1/6	REZERWA
Ilość uzł. [szt.]	1	-	4	4	5	5	2	
Moc P [kW]	6,0	-	1,2	1,2	1,5	1,5	0,6	
Lokalizacja	Komunikacja	-	Sala nr 1	Sala nr 1	Sala nr 2	Sala nr 3	Sala nr 4	

Ochrona przeciwporażeniowa  
Samoczynne wyłączenia zasilania

Układ sieci:  
TN-S

TK0.1



Montaż: podtynkowy  
Stopień ochrony: IP30  
Klasa ochronności: I  
Głębokość: 180mm

OBIEKT: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Galczyńskiego 1”		INWESTOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wodzisław Śląski 44-300, ul. Galczyńskiego 1	
TYTUŁ RYSUNKU: Etap 1- Schemat i widok rozdzielnicy TK0.1		IMIE I NAZWISKO: PODPIS:	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof WYDRA	
NR RYS.: I / E-6.10		PROJEKTANT: mgr inż. Robert GLUSNIK	
DATA: 03.2017r.		mgr inż. Robert GLUSNIK	
NR PROJEKTU: 79/2016		mgr inż. Robert GLUSNIK	
FAZA: PW		mgr inż. Robert GLUSNIK	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Daniel LASAK		mgr inż. Daniel LASAK	
WYKORZYSTYWANIE, KOPLOWANIE I ROZPOWSECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA - ZABRONIONE		WYKORZYSTYWANIE, KOPLOWANIE I ROZPOWSECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA - ZABRONIONE	